

Huvudfunktioner

- AI

Analog Ingång
- DI



Digital Ingång
- AU

Analog Utgång
- DU

Digital Utgång

Frånluftsfläkt, FA11

Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-FA11-
där ej annat anges

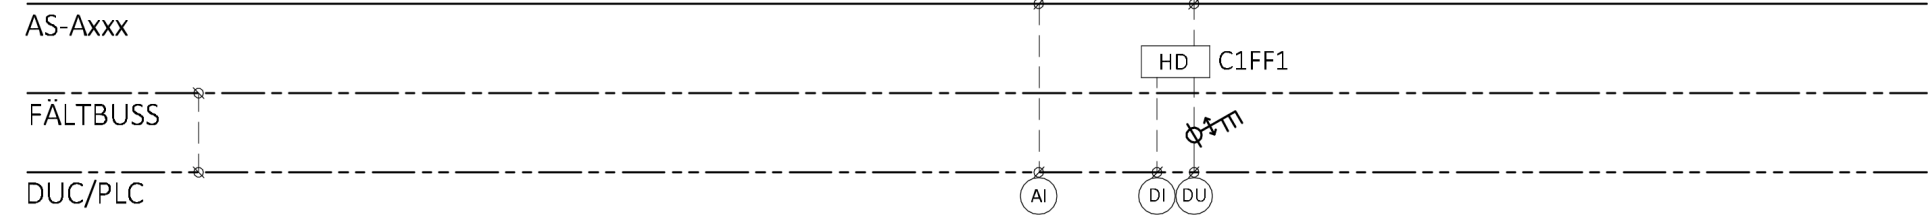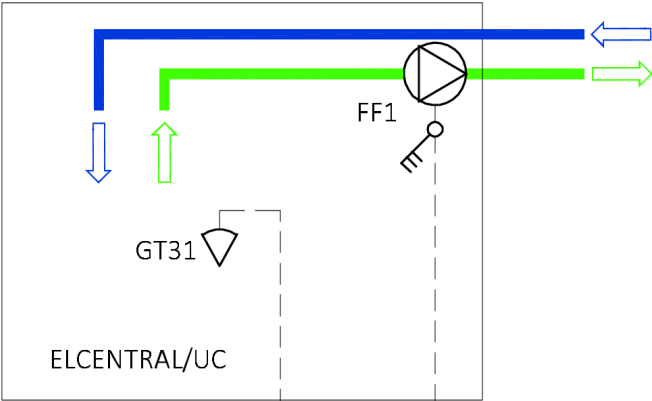

SYSTEM 0123-FA11

Placering: FA11-FF1 Axxx Elcentral/UC, plan xxx hus A.
AS_Axxx Axxx fläktrum, plan xxx hus A.

Betjäna: Elcentral/UC.

Apparatskåp: AS_Axxx
DUC/PLC: 0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp
FF1 startar och stoppar vid inställbar temperatur.

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	F* ¹	M* ²	Fördröjning	Larmtext
FF1_DS	B	21			5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt
GT31_HL	B	21			5 min.	Hög rumstemperatur elcentral/UC
GT31_GF	B	21			5 min.	Givarfel temperaturgivare elcentral/UC

*¹ Förreglar aggregat
*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline

SKYDD

Driftindikering
Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.
Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.