

Huvudfunktioner

- AI


Analog Ingång
- DI

Digital Ingång
- AU

Analog Utgång
- DU

Digital Utgång

Frånluftsfläkt, FA15
Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-FA15-
där ej annat anges

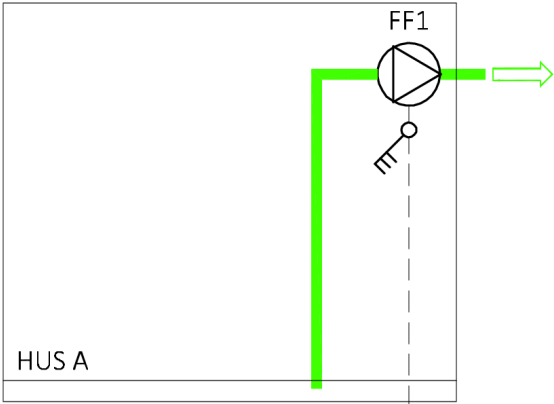

AS-Axxx

FÄLTBUSS

DUC/PLC

HD C1FF1

DI

SYSTEM 0123-FA15

Placering: FA15-FF1 Axxx Rum, plan xxx hus A.
AS_Axxx Axxx Fläktrum, plan xxx hus A.

Betjäna: Ventilerat golv, hus A.

Apparatskåp: AS_Axxx
DUC/PLC: 0123AxxxDxxx

STYRNING

Aggregatet har 1 st driftlägen:

Driftläge 1 = Kontinuerlig drift

SKYDD

Driftindikering
Drift av frånluftsfläkt FF1 indikeras via strömrelä C1FF1. Vid utebliven indikering avges larm.

KONFIGURERING BACnet

Se Ramverk Programmering och Systemintegration BACnet, utgåva x daterad x.
Kom ihåg att lägga med ramverket vid utskick av förfrågningsunderlag. X byts mot aktuell version.

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	F* ¹	M* ²	Fördröjning	Larmtext
--------	-----------	------	-----------------	-----------------	-------------	----------

FF1_DS	B	21			5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt
--------	---	----	--	--	--------	---------------------------

*¹ Förreglar aggregat
*² Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline