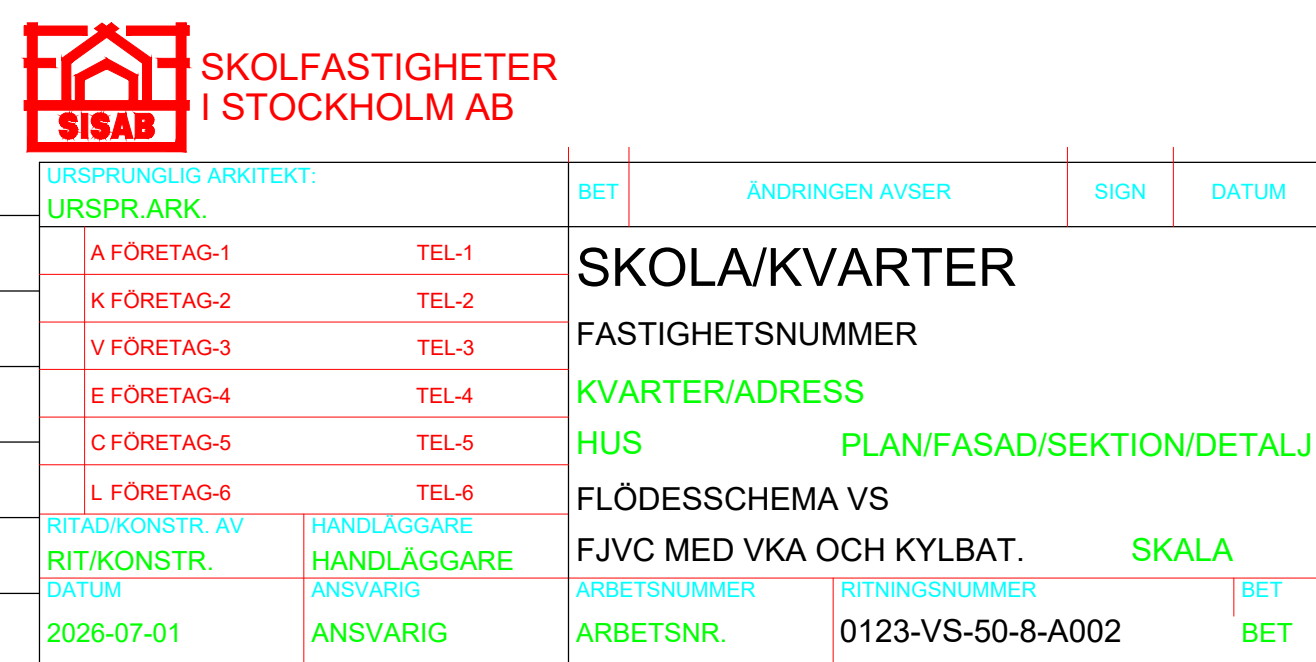


1 VENTILER SKA UTREDAS I VARJE ENSKILT PROJEKT VID KORTA AVSTÅND MELLAN AVSTÄGNINGSVENTILER SKA BESPARING AV VENTILER SES ÖVER, BESPARING SKA VÄGAS MOT ARBETE VID BYTE AV KOMPONENTER. BEHOVET AV REGLERVENTIL KONTRA AVSTÄNGNINGSVENTIL SKA ÄVEN UTREDAS.

[illegible]