

- Huvudfunktioner
- AI

Analog Ingång

DI

Digital Ingång

AU


Analog Utgång

DU

Digital Utgång

Frånluftsfläkt, FA16

Samtliga beteckningar ska föregås av: 0123-FA16-
där ej annat anges

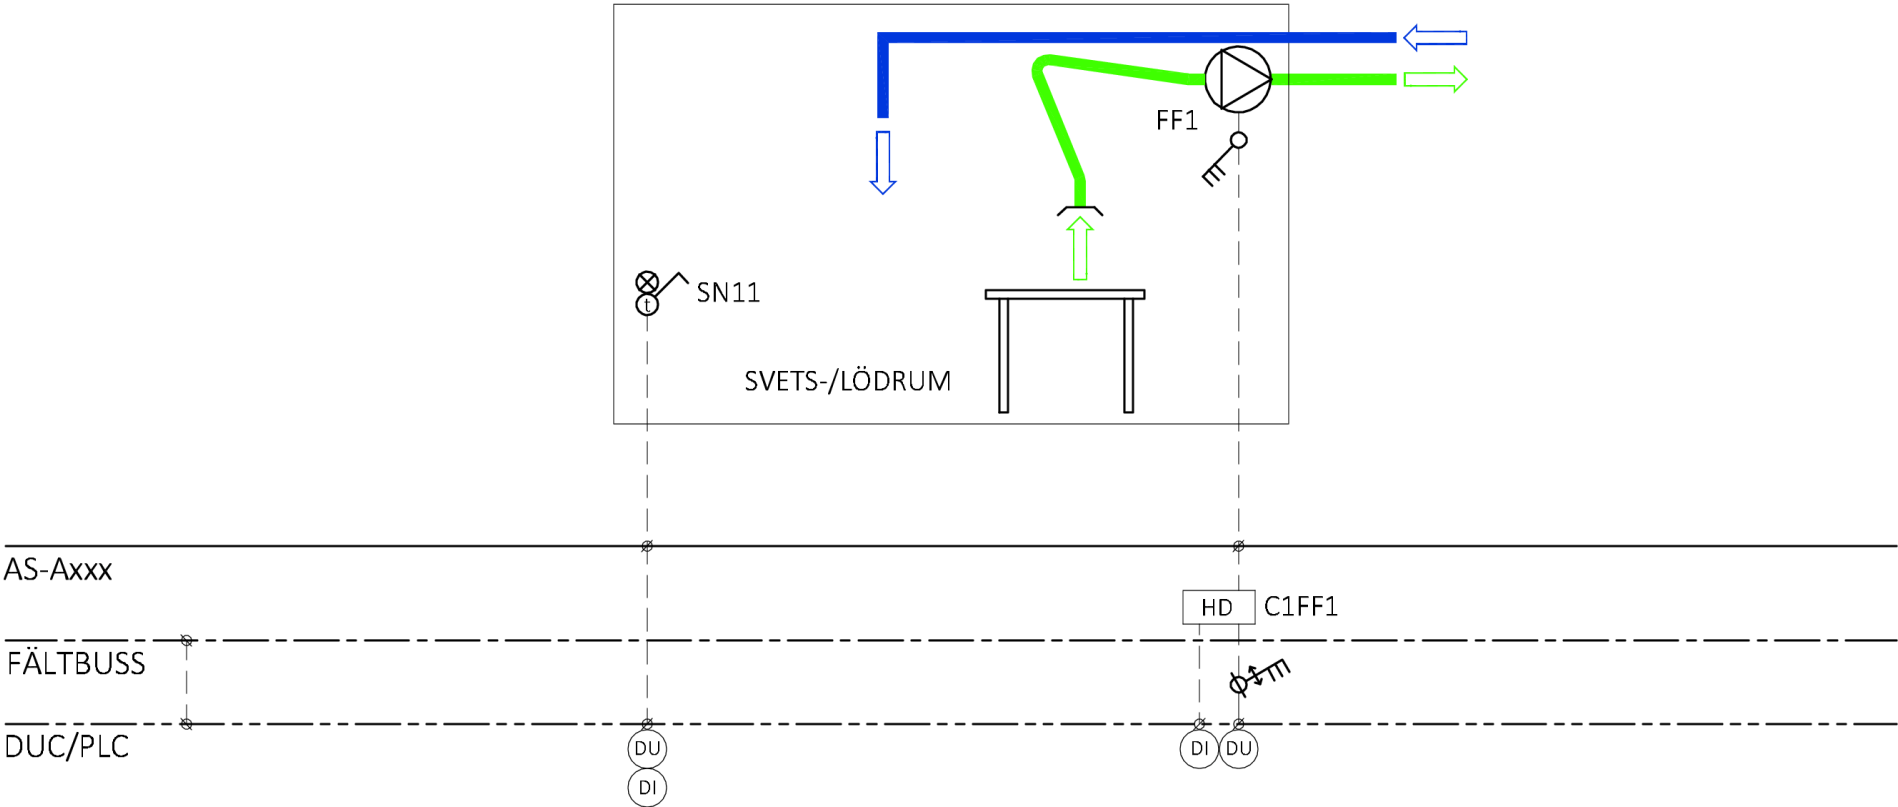

SYSTEM 0123-FA16

Placering: FA16-FF1 Axxx Svets-/lödrum, plan xxx hus A.
AS_Axxx Axxx Fläktrum, plan xxx hus A.

Betjäna­r: Svets-/lödrum.

Apparatskåp: AS_Axxx

DUC/PLC: 0123AxxxDxxx

STYRNING

Start/Stopp

Via timertryckknapp styrs FF1 till drift.

Timer SN11

Frånluftsfläkten startas till drift under inställd tid via timertryckknapp SN11. När den i DUC/PLC inställda timertiden löpt ut, eller vid förnyat tryck, stoppas timerfunktion. SN11 är försedd med inbyggd driftindikering i form av en lysdiod som visar om timerfunktionen är aktiv.

LARM

Objekt	Larmklass	Prio	F* ¹	M* ²	Fördröjning	Larmtext
FF1_DS	B	21			5 min.	Driftstopp frånluftsfläkt

¹Förreglar aggregat

²Manuell återställning via SO1 eller SISABOnline

			 Skolfastigheter i Stockholm AB		SKOLNAMN/FÖRSKOLEADDRESS NR.0123
					DRIFTKORT
					LUFTBEHANDLING FA16
REGISTRERING AVSER			DATUM	HANDLÄGGARE	DRIFTKORTSNAMN
			2026-07-01	XX	0123-DK-FA16 1(1)